




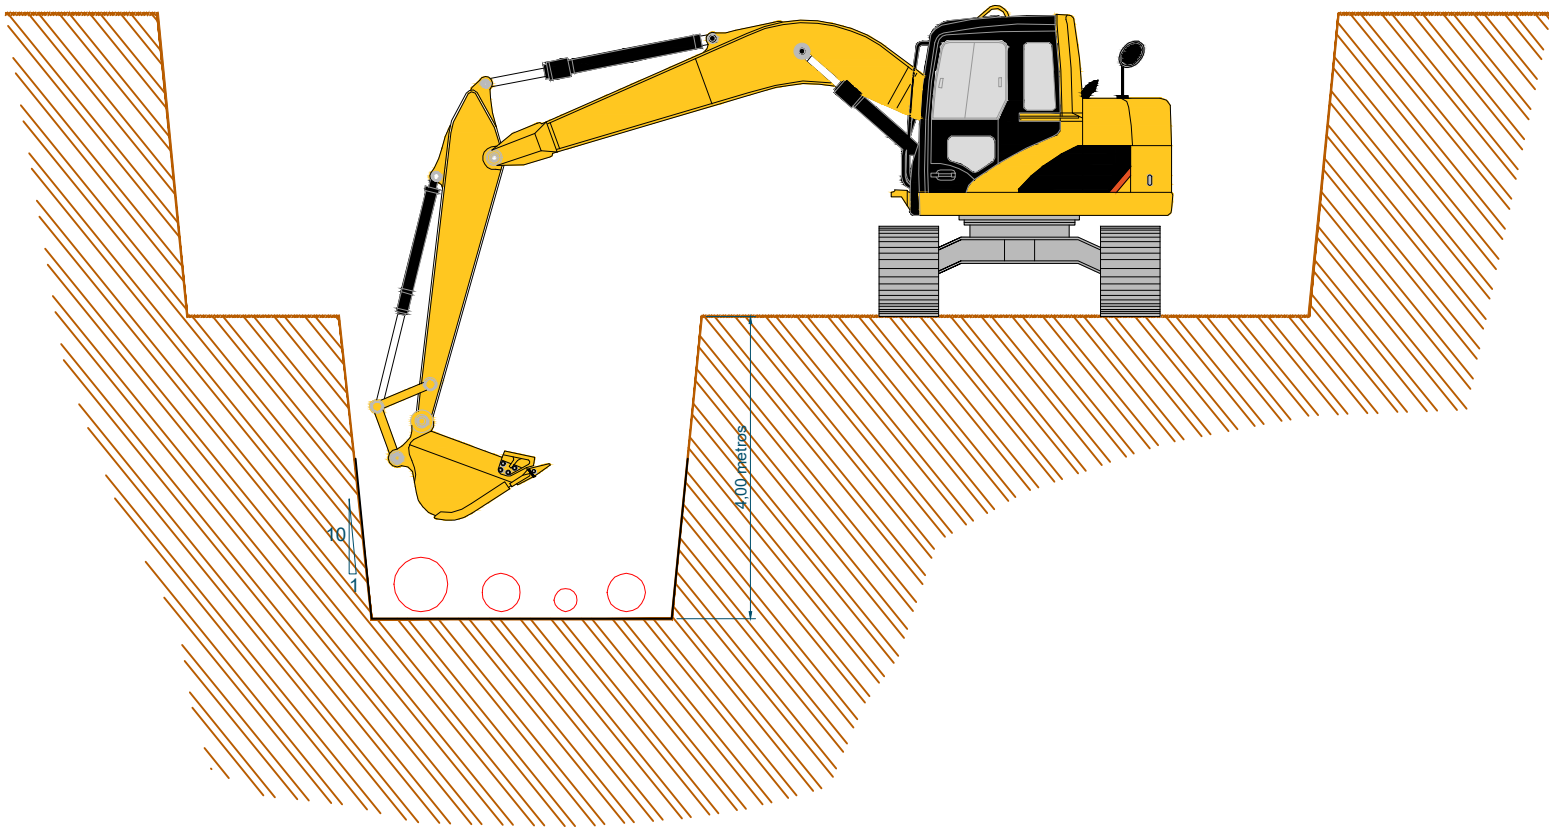

PRE-EXCAVACION PARA ZANJAS PROFUNDAS

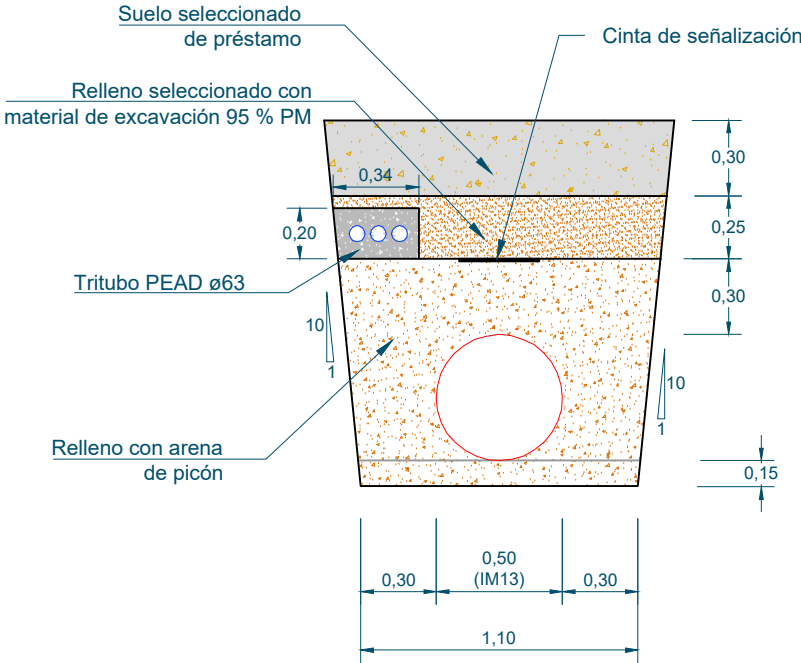


SECCIÓN TIPO 1: ZANJA TUBERÍA IM13 BAJO TERRENO NATURAL

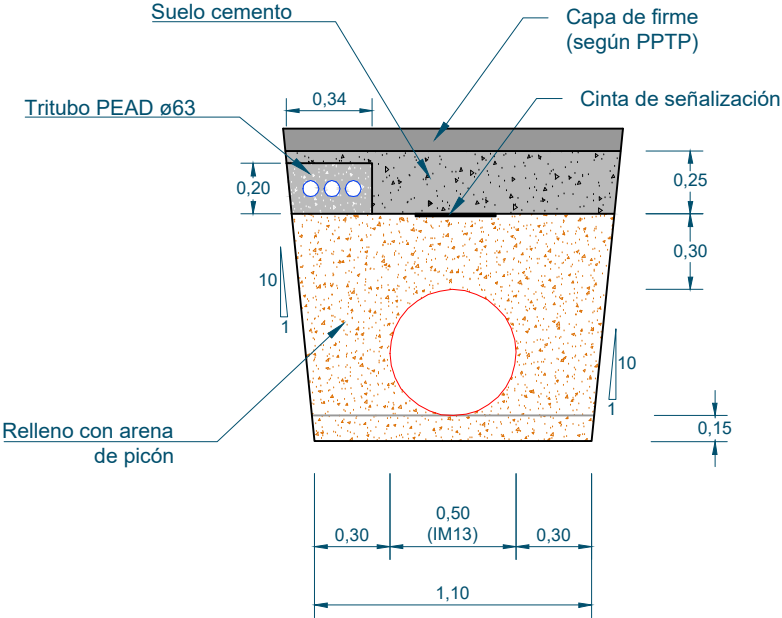


SECCIÓN TIPO 1: ZANJA TUBERÍA IM13 EN CRUCE DE VIALES

NOTA : la capa de coronación de 30 cm de suelo seleccionado de préstamo podrá ser sustituida por zahorra

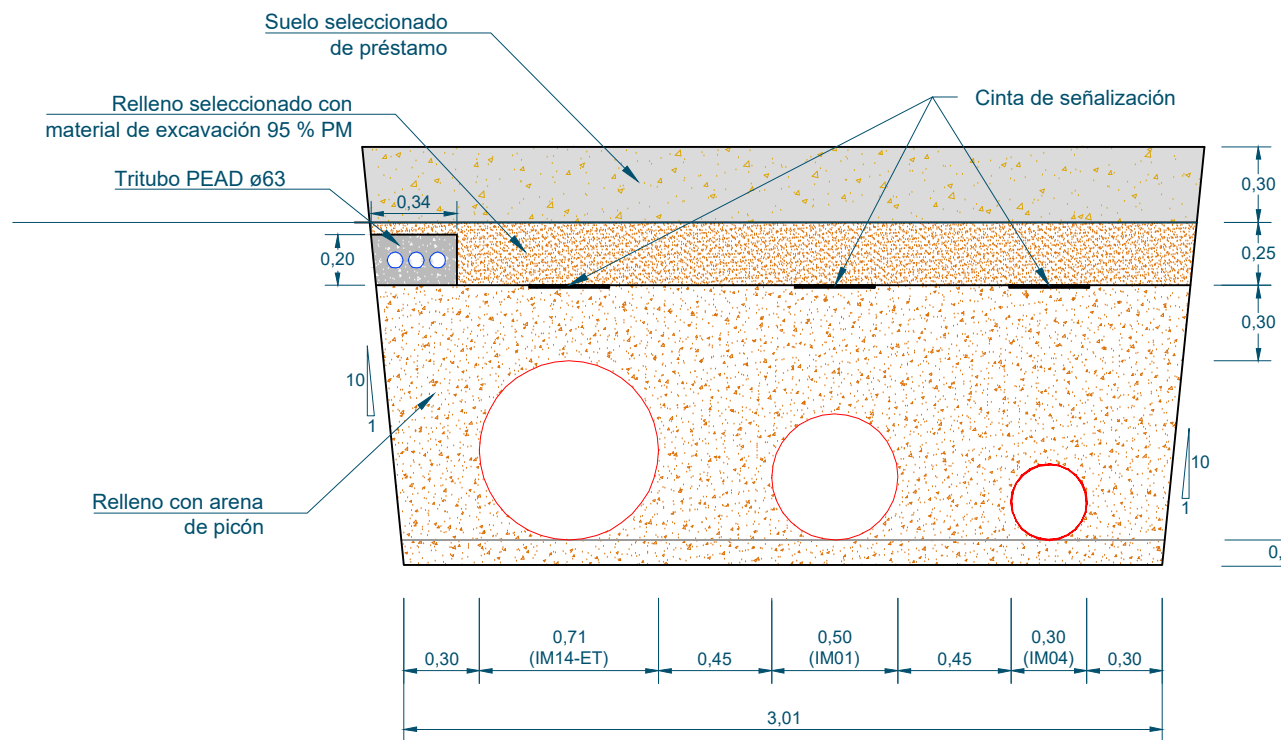


SECCIÓN TIPO 2: ZANJA TUBERÍAS IM14-IM01-IM04 BAJO TERRENO NATURAL

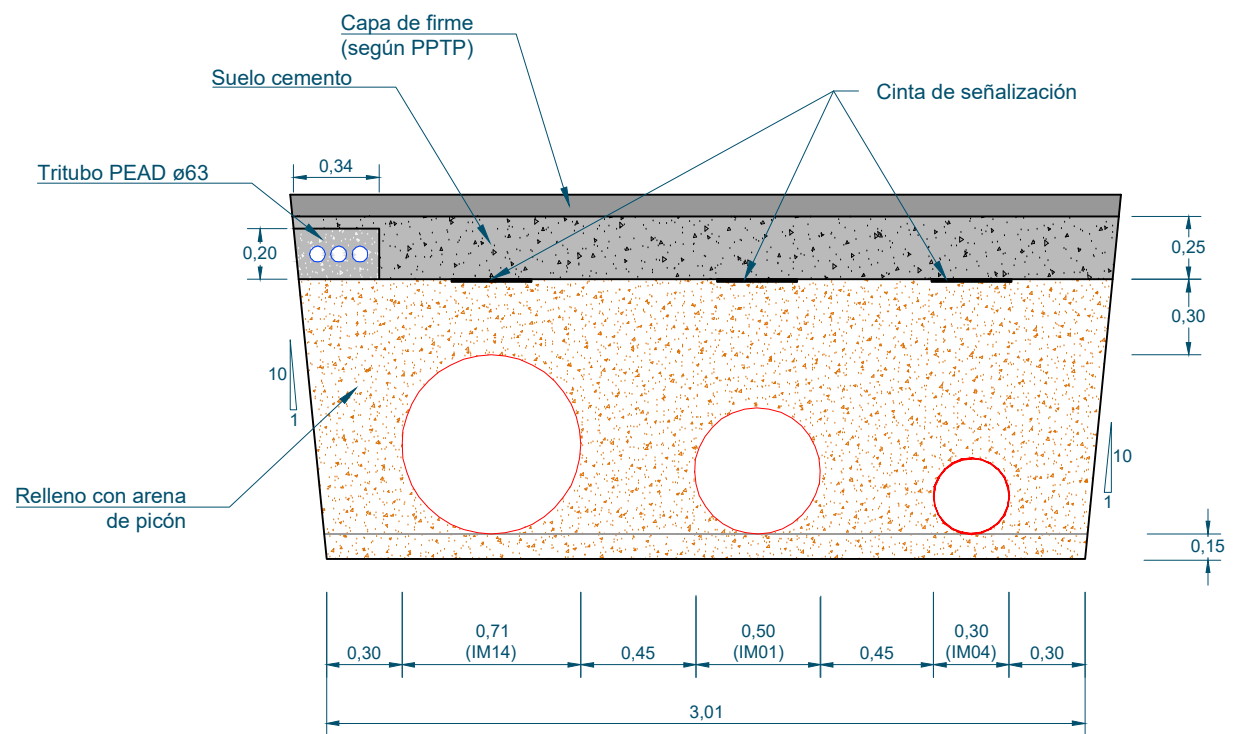


SECCIÓN TIPO 2: ZANJA TUBERÍAS IM14-IM01-IM04 EN CRUCE DE VIALES

NOTA : la capa de coronación de 30 cm de suelo seleccionado de préstamo podrá ser sustituida por zahorra

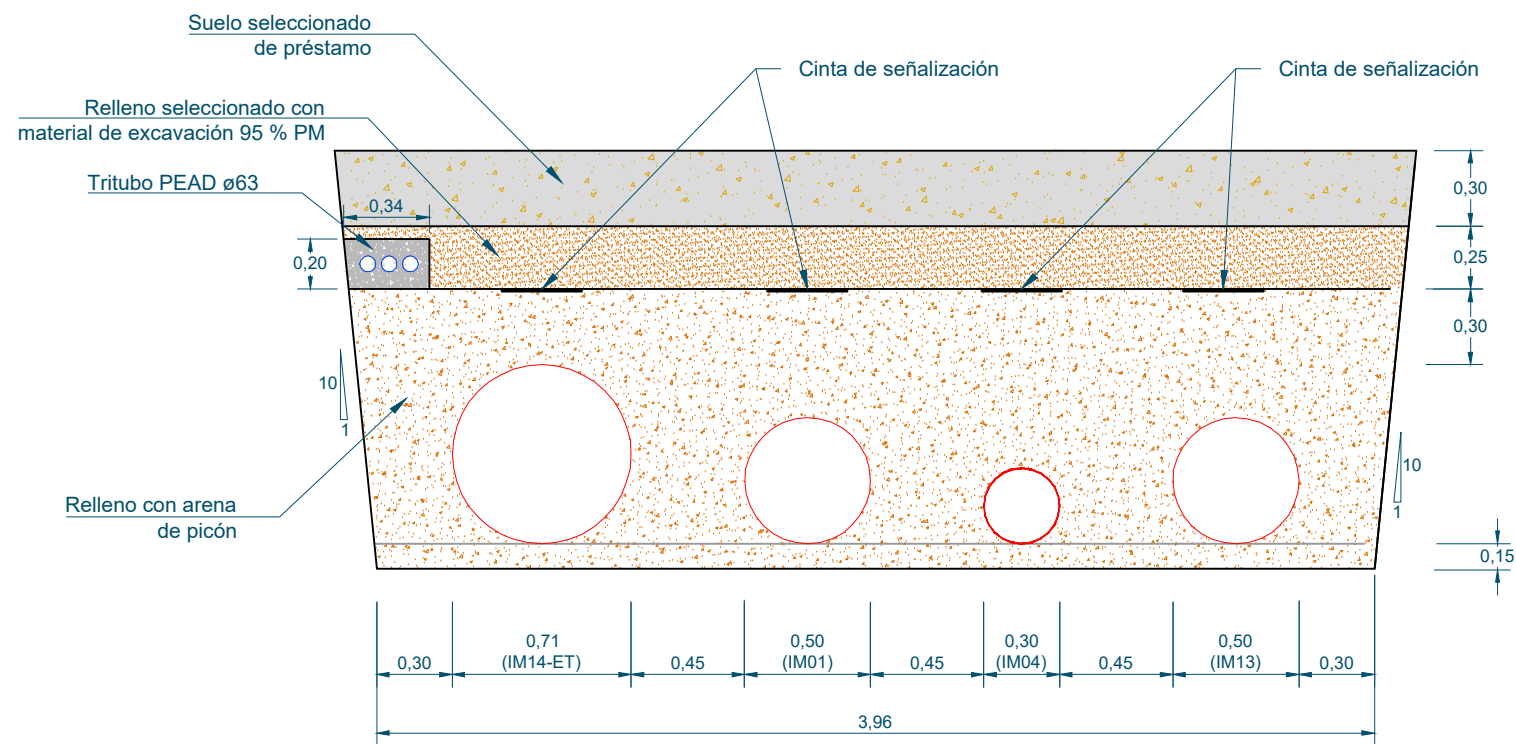

SECCIÓN TIPO 3: ZANJA 4 TUBERÍAS BAJO TERRENO NATURAL

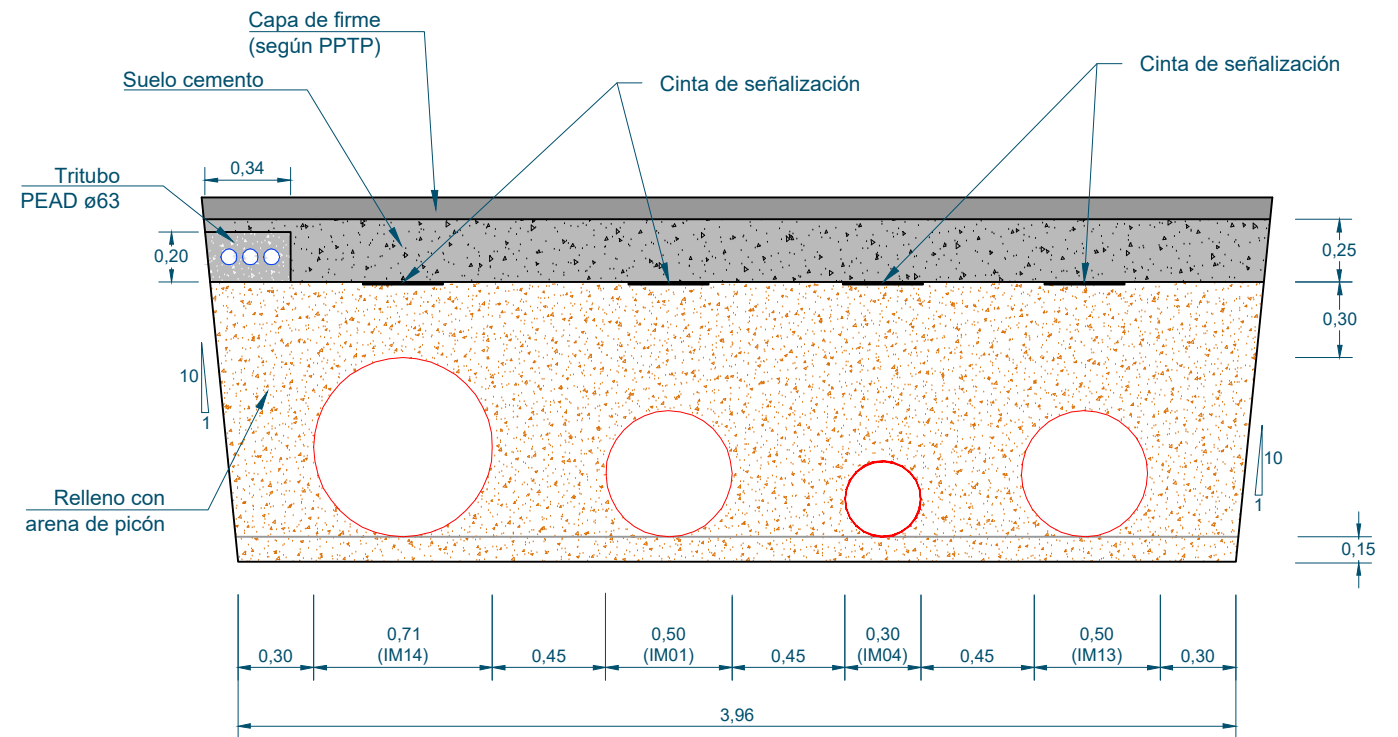

SECCIÓN TIPO 3: ZANJA 4 TUBERÍAS EN CRUCE DE VIALES

NOTA : la capa de coronación de 30 cm de suelo seleccionado de préstamo podrá ser sustituida por zahorra



NOTAS DRENAJE:
El sistema de drenaje proyectado se compone de:

- Cuneta superficial revestida longitudinal dispuesta en el margen del camino
- Arquetas de captación con rejilla en puntos singulares
- Canalizaciones drenantes filtrantes asociadas a las arquetas, que permiten la infiltración progresiva del agua en el terreno

NOMBRE	P.K.	MARGEN
Cuneta revestida e=10 cm	0+294,96 - 0+680,00	Izquierdo
Arqueta + Canalización drenante	0+296	Izquierdo
	0+426	Izquierdo
	0+545	Izquierdo
	0+661	Izquierdo

NOTAS SECCION A-A':

- En esta sección se respetará la rasante existente, procediendo al cajado para la incorporación de capa de base de suelo cemento y reposición del firme existente. En los casos en que, bajo autorización de la Dirección de Obra, se estime que el estado actual del firme lo permita, se realizará únicamente un fresado de 5 cm de profundidad y reposición con mezcla bituminosa del mismo espesor.
- La categoría de la mezcla bituminosa deberá ser aprobada por la dirección de obra, habiéndose previsto a nivel de presupuesto de proyecto una mezcla de tipo AC 16 surf 50/70 D (D-12)

NOTAS SECCION B-B':

- El acondicionamiento del camino de acceso a la EDAR llevará a cabo una vez haya finalizado el relleno de las zanjas correspondientes a las conducciones.
- La categoría de la mezcla bituminosa deberá ser aprobada por la dirección de obra, habiéndose previsto a nivel de presupuesto de proyecto una capa de 6 cm de mezcla de tipo AC 12 y una capa de 4 cm de mezcla de tipo AC-22.

